

הערות

1. קוטרי הצנורות, כיווני כניסתם, עומקי השחוחות והמידות המצוינות באותיות יהיו כמסומן בתוכנית או כפי שיוורה המהנדס באתר.

2. אם לא צוין אחרת בחתכים לאורך, יהיו השיפועים האורכיים של התעלות בקרקעית השחוחה זווים לשיפועיהם של צנורות הכניסה והציאה 1% אך לא פחות מ-1%.

3. קוטרי השחוחות - פ - יהיו כדלקמן:

- א. עבור H מ-0.81 מ' ועד 1.25 מ' - $\phi = 0.80$
 ב. עבור H מ-1.26 מ' ועד 2.75 מ' - $\phi = 1.00$
 ג. עבור H מ-2.76 מ' ועד 3.75 מ' - $\phi = 1.25$
 ד. עבור H מ-3.76 מ' ועד 7.00 מ' - $\phi = 1.50$
 ה. עבור H מ-7.01 מ' ועד 9.00 מ' - $\phi = 1.80$
 ו. שחוחות מעל 9.00 מ' - $\phi = 2.20$

ז. קוטר התא יקבע כפונקציה של קוטרי הצנורות ומספר הצנורות הנכנסים ויוצאים מהתא. במקרה של מספר צנורות גדול וקוטרי צנורות גדולים, קוטר התא יקבע על ידי המהנדס. במערכות חיצוניות קוטר התא המינימלי יהיה 1.0 מ' גם עם עומק התא קטן מ-1.25 מ'.

ט. בשחוחות מעל 7.01 מ' יותקנו פודסטים בהתאם לפרט 201V

4. המכסים לתאי ביקורת יהיו בקוטר 0.60 מ'.

5. בשחוחות פתוחים יהיו פני המכסה אפוקיים, בכבישים ובמדרכות יבטנו המכסים בשיפוע הדרוש כך שפניהם יתאימו בדיקת לפני הכביש או המדרכה. לאחר גמר השחוחה ימרוח את חלקי הציקה בתושבת ומסגרות המכסים בגרז.

6. בכל השחוחות יותקנו שלבים רחבים חרושתיים בשחוחות בהן העומק יהיה מעל - 4.75 מ' יותקן במקום שלבים סולם עשוי פברגלס בהתאם לפרט מס' 201W


7. בשחוחות מפל יהיו קוטרי המפלים ופ כדלקמן:

- עבור ביבי כניסה בקוטר עד $\phi = 12'$
 יהיה $\phi = 16'$
 עבור ביבי כניסה בקוטר $\phi = 14'$, $\phi = 16'$
 יהיה $\phi = 12'$
 עבור ביבי כניסה בקוטר $\phi = 18'$, $\phi = 20'$
 יהיה $\phi = 16'$


8. חגורה לחיזוק המפל תותקן במפלים שגובהם H מעל 1.5 מ'.

9. שתי רצועות אסמים כמפורט בפרט יבוצע בין כל החוליות הסרומיות ובין החוליה העליונה ותקרה לרבות אסוס ב SIKAFLEX


10. בשחוחות פתוחים או מחוץ לתחום הדרך או המדרכה יותקנו תקורות רגילות, בתאים בקוטר 100 ו-125 ס"מ ובעומק מעל 2.50 מ' בכבישים ניתן לבצע חוליה עליונה קונית באישר המהנדס.



לפני התקנת חומר האיסוס בתאים, יש לנקות היטב את שטח פני הבטון, לשטוף ולבדוק שהדופן ללא שברים.

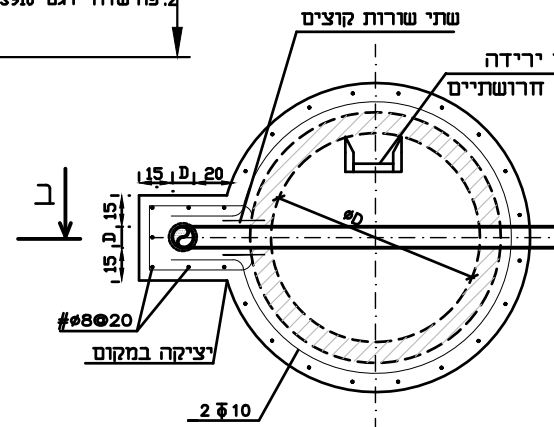

חתך א-א

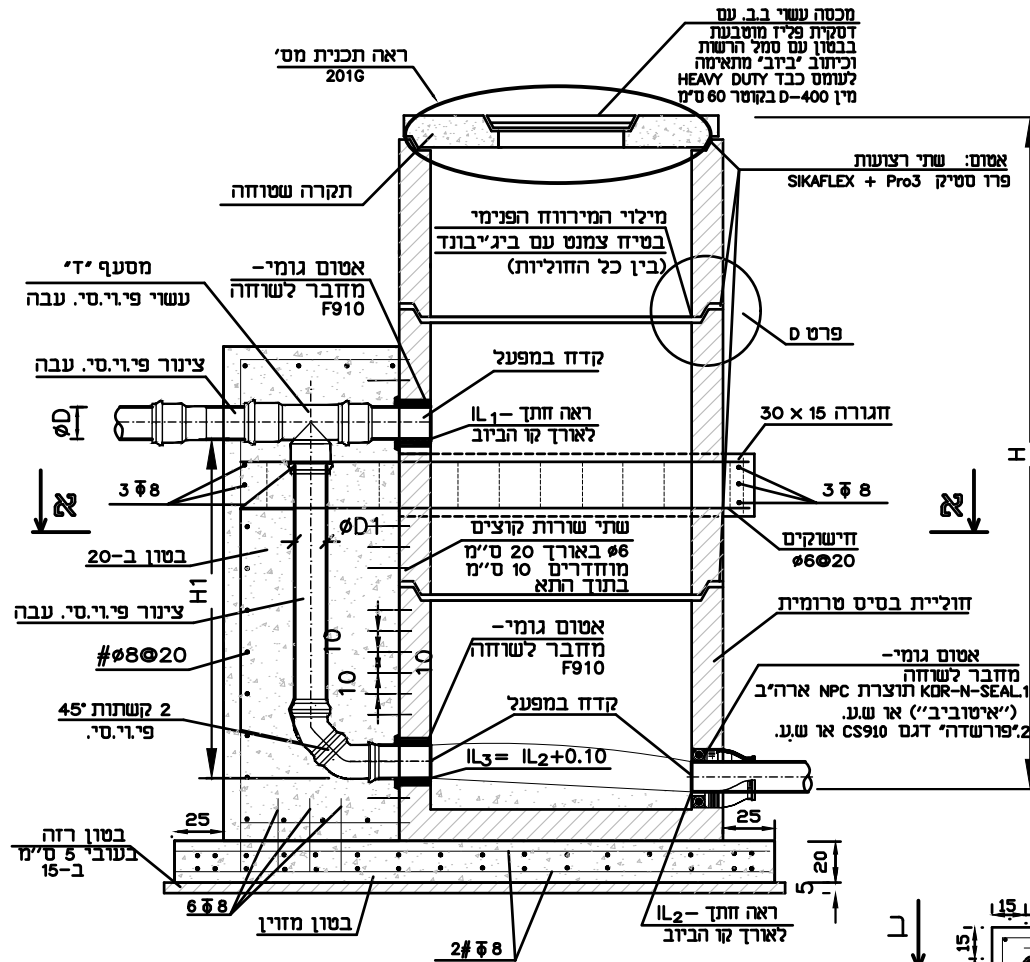

חתך ב-ב

שורץ אריה
 מהנדסים יועצים
 ב"ש - יחידה הנדסית 4 חל: 08-6289202, 08-6289200
 e-mail: as@as-eng.com

שם תוכנית	תא ביקורת עם מפל חיצוני	ללא ק.נ.מ.
שם תוכנית	201A	תאריך 03/11/08