עדכון	תאריך	תיאור העדכון	תחימה
0	23.05.21	שרטוט חדש	
1	14.10.21	הוספת תא אינום חיזום	
2	17.08.21	עדכון כללי	
3	01.06.22	עדכון לפי עותק חדש	
4	30.04.23	עדכון מתיאום ראשי, מגרים, מדשרי	

לעיון ■ | למכרז ☐ | לביצוע ☐

י. שיפרים מהנדסים יועצים - דרך יפו 45, חיפה ת.ד. 9893 3100703
טל' : 04 - 8650396
פקס : 04 - 8650390

תכנון :	אשפרים	הוכן עבור :	
שרטט :	י.אורלובסקי		תאגיד עין נטפים
בדק :	אשפרים	נושא התכנית :	אילת
אישר :	י.שיפרים		תחנה לשאיבת שדה תעופה
תאריך :	23.05.21		תכנית אתר
קנ"מ :	1 : 100		
גיליון : 1	מתוך	תכנית מס :	361/18-0521-01

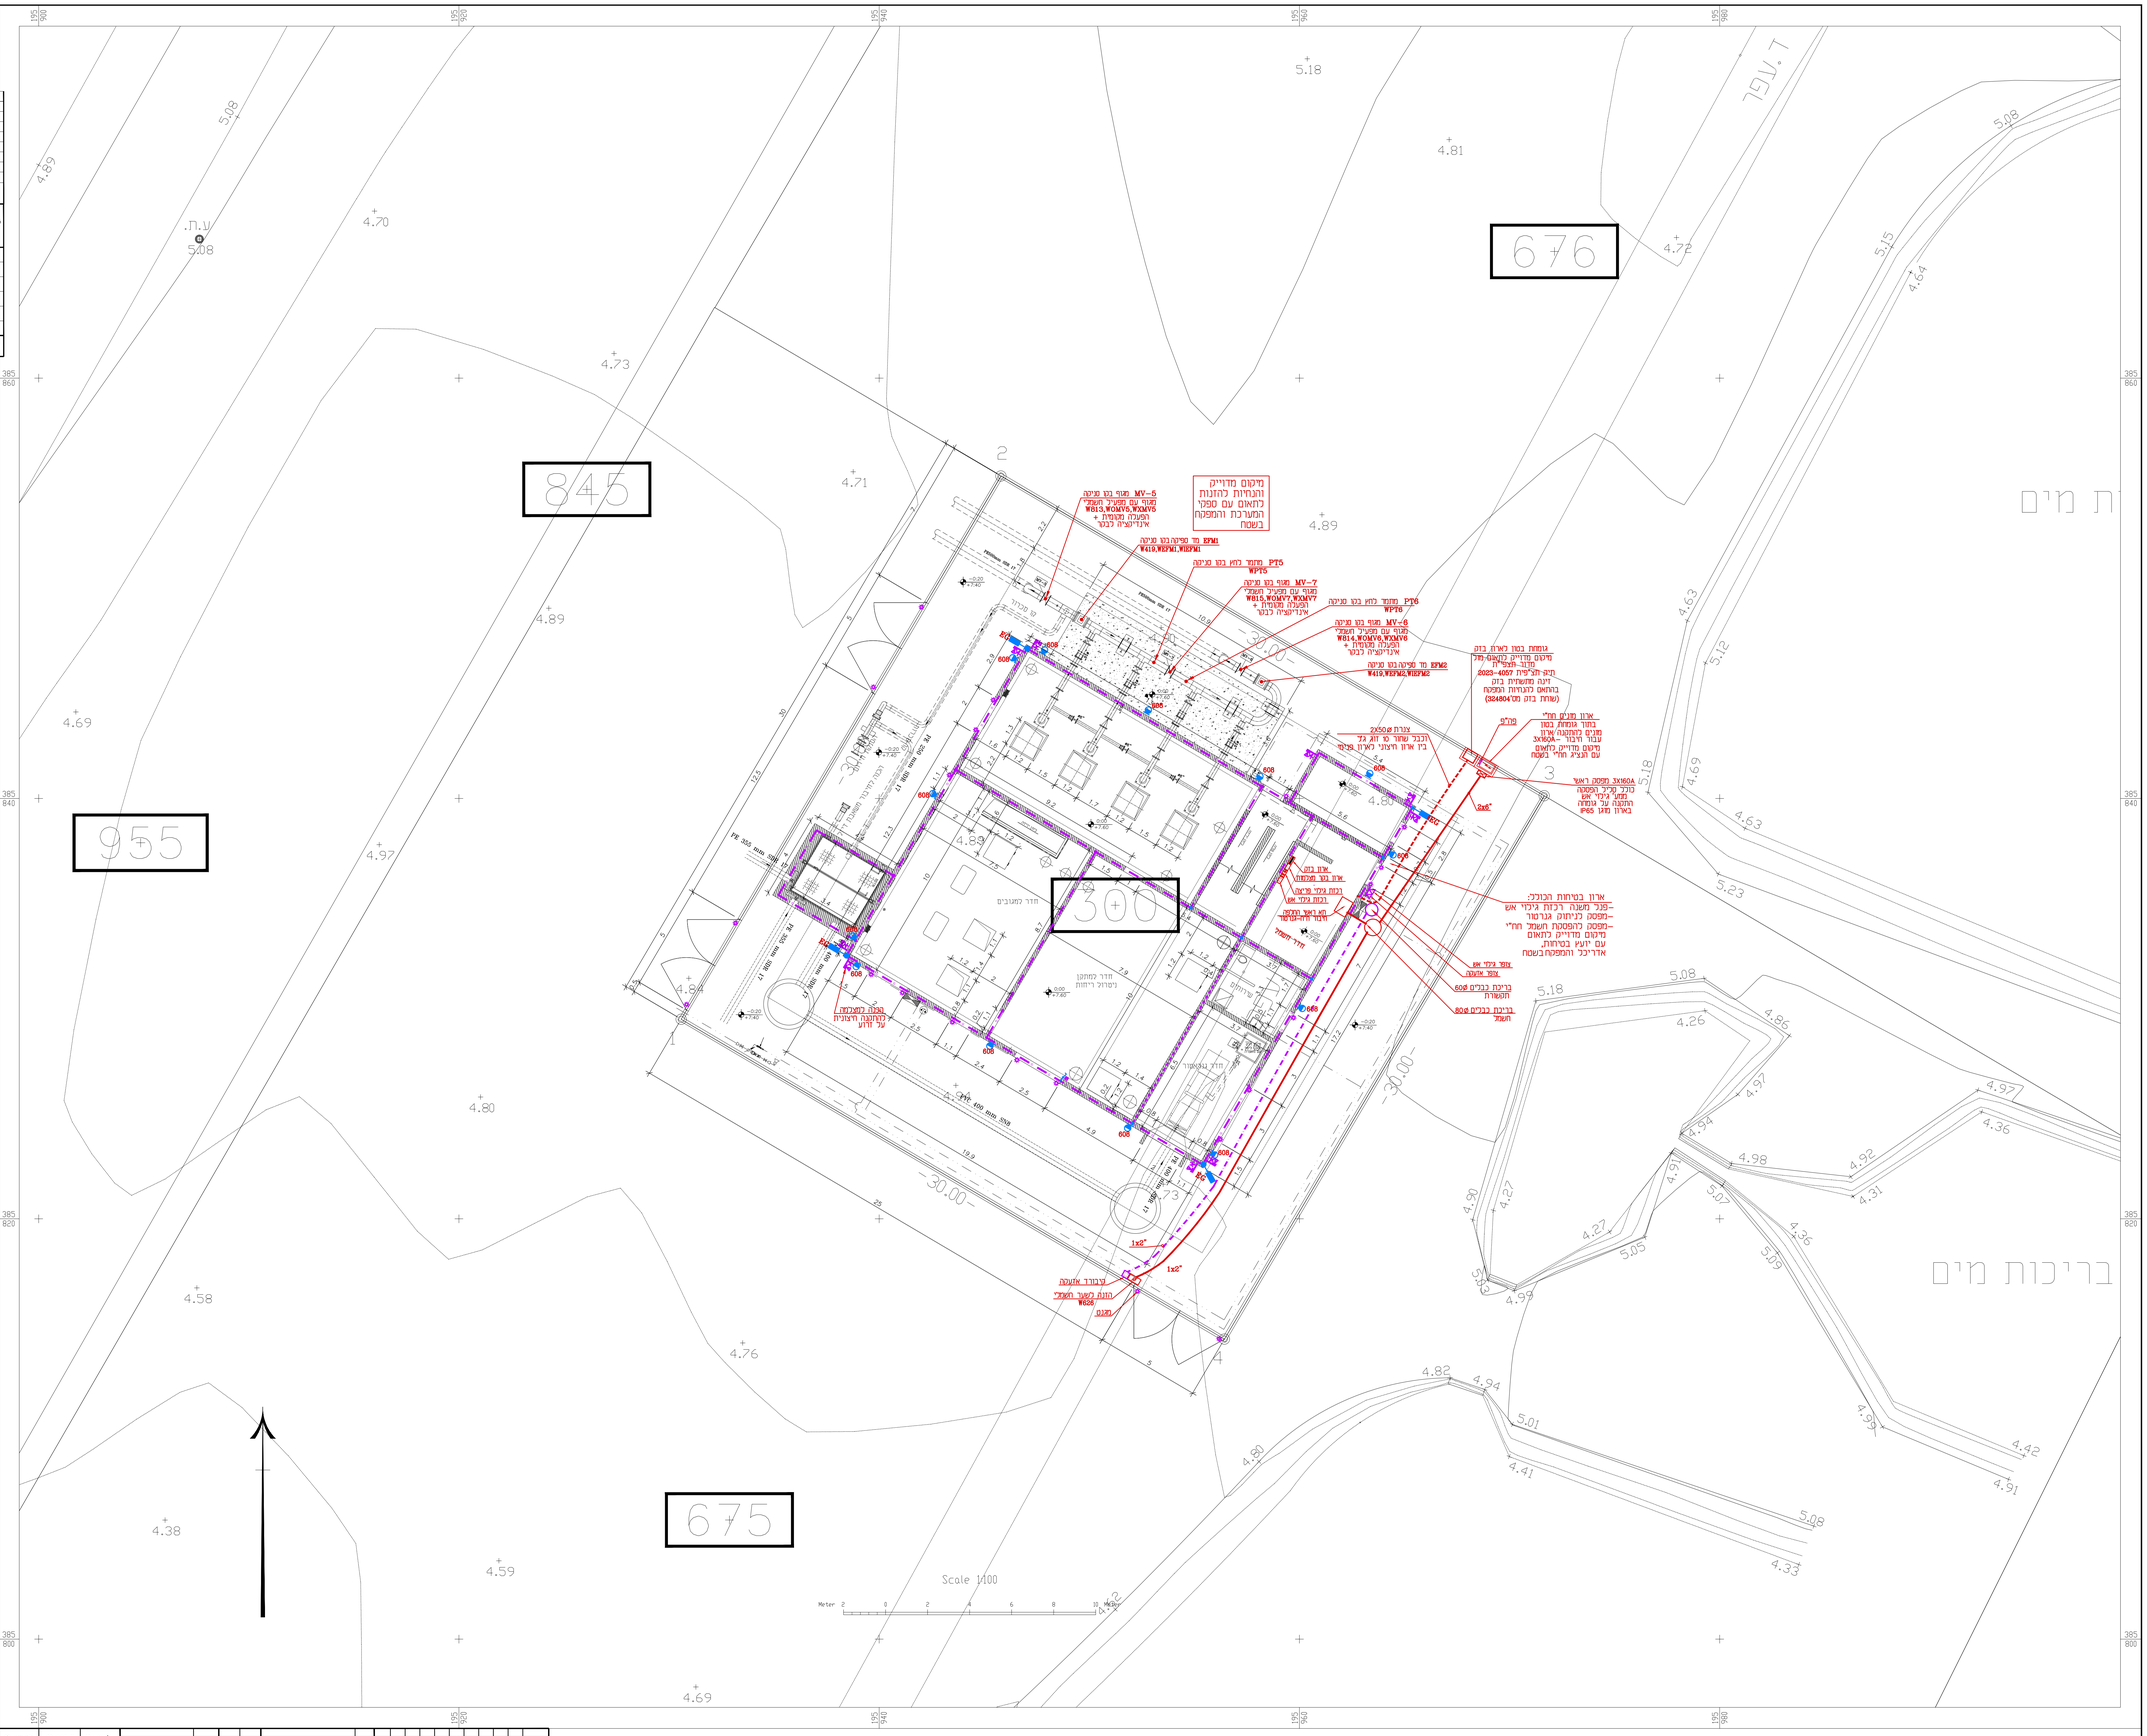
676
845
955
300
675
בריכות מים
מיקום מדוייק והנחיות להזנות כלאום עם ספקי המערכת והמפקח בשטח
MV-6 מפוף בטן מריכה
מפוף עם מפקיל חשמל W613,WCM70,WCM75 (הפעלה מקומית + אינדיקציה לבטר
MV-7 מפוף בטן מריכה
מפוף עם מפקיל חשמל W615,WCM77,WCM77 (הפעלה מקומית + אינדיקציה לבטר
PT6 מחמר לחץ בטן מריכה
WP56
MV-8 מפוף בטן מריכה
מפוף עם מפקיל חשמל W614,WCM76,WCM76 (הפעלה מקומית + אינדיקציה לבטר
EFM2 מד מפיכה בטן מריכה
W419,WEFM2,WEFM2
גומחת בטון לארון בזק
מיקום מדויק לתאום מול מנהל פרויקט בזק
(מס' תכנית 2023-4057)
דיווח מהשטח בזק
בהתאם לרגישות המפקח
(שרוח בזק מס'324804)
ארון מגנים חחי"
בחמר גומחת בטון
מגנים לתחנה ארון
עבור רחבור - 3X160A
מיקום מדויק לתאום
עם הצבע חחי"ל בשטח
3X160A מפסק ראשי
מלבן עיבוי הפסקה
מתחת על גומחה
בארון מדגם IP65
ארון בטיחות הכולל:
-מלבן חשמל רכזת גילוי אש
-מפסק לבטיחות גורבטר
-מפסק לחפסקת חשמל חחי"
מיקום מדוייק לתאום
עם יועצי בטיחות,
אדריכל והמפקח בשטח
צמר בלבל אש
צמר אלומה
60φ ברכת בבלים
חתשורת
80φ ברכת בבלים
חשמל
מד-חשמל
מד-מים
מד-מים נמחקו
מד-מים
מד-מים נמחקו
מד-מים
מד-מים נמחקו