


הערות

- 1. סוג הבטון ב-40 , מתערובת מיוחדת מותאמת למבני מים לפי המפרט המיוחד.
- 2. סוג הבטון ב-30 דרגת חשיפה 3 : בקירות ובתקרה מעל מפלס ±0.00 ובקירות בעובי 20 , 25 ס"מ . עובי כיסוי בטון 3 ס"מ.
- 3. הפלדה מצולעת מסוג פ-500 (Φ) לפי תיי 4466 חלק 3.
- 4. הרשתות המרותכות ($\otimes$) לפי תיי 4466 חלק 4.
- 5. חפיפות הרשתות 60 ס"מ לפחות .חפיפות בין ברזלים 65 לפחות.
- 6. עובי כיסוי בטון 5 ס"מ.

- 7. מקרא לסימון הדיון : ת. - תחתון
ע. - עליון
ר.ת. - רשת תחתונה
ר.ע. - רשת עליונה

▨ - קיר עולה מעל התקרה
▨ - קיר קיים ממשיך מעל התקרה

חדר B1-B1

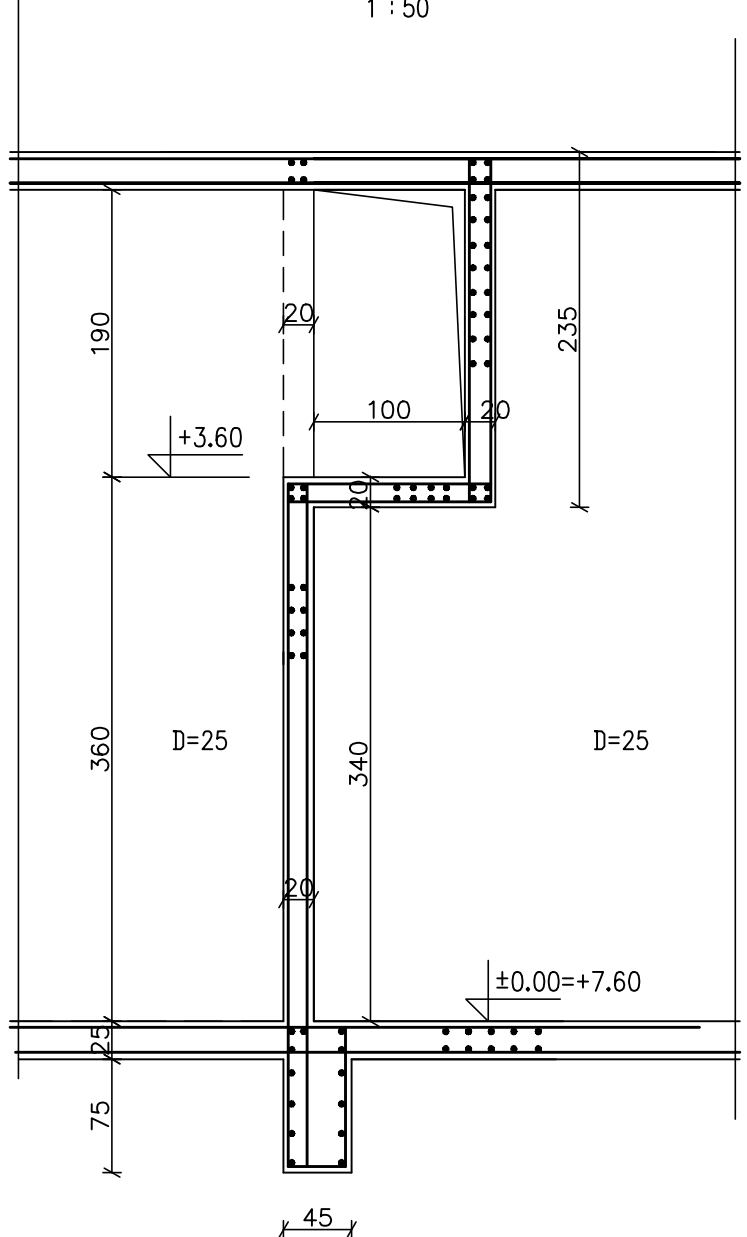

06.09.23	למכרז		
29.06.23	לאישור		
30.05.23	לאישור		
09.11.22	לאישור		
09.11.22	שינויים	מס'	תפוצה
הקבלן ולאחראי למידות. עליו לבדוק את המידות ולהודיע למהנדס על כל טעות או אי התאמה. כל התכניות נשארות רכוש הפרטי של המהנדס.			
ותכן עבר			
תאגיד עין נטפים אילת			
תחנת שאיבה לשפכים 'שדה תעופה'			
תכנית			
חתר -			
נליין			
מס' תכנית : 4210-08			
מס' עבודה : 4210			
שם הקובץ : 4210-01			
קנה מידה : 1:50			
תאריך : 02.11.22			
שרטט : ע. נ.			
דוד שחם - הנדסת מבנים			
רח' החרושת 7 רמת-השרון 47279			
טל' 03-5479122 , פקס' 03-5472792			
E-MAIL shahm505@netvision.net.il			

חדר B-B

1:50

