


הערות

- 1. סוג הבטון בקירות הסלארי ב-40 בדרגת חשיפה 7 .
- תערובת הבטון תכיל כמויות צמנט מינימלית של 450 ק"ג /מ"ק, עם מנת מים צמנט 0.4 .
- 2. קירות הסלארי והכלונסאות יבוצעו בשיטת הבנטוניט לפי המפרט המיוחד .
- 3. הפלידה מצולעת מסוג פ-500 (Φ) כפי ת"י 4466 חלק 3.
- 4. החפיפות בין ברזלים 65d לפחות.
- 5 . עובי כיסוי בטון 7.5 ס"מ.

±0.00=+7.60

חתך I-I
1 : 25

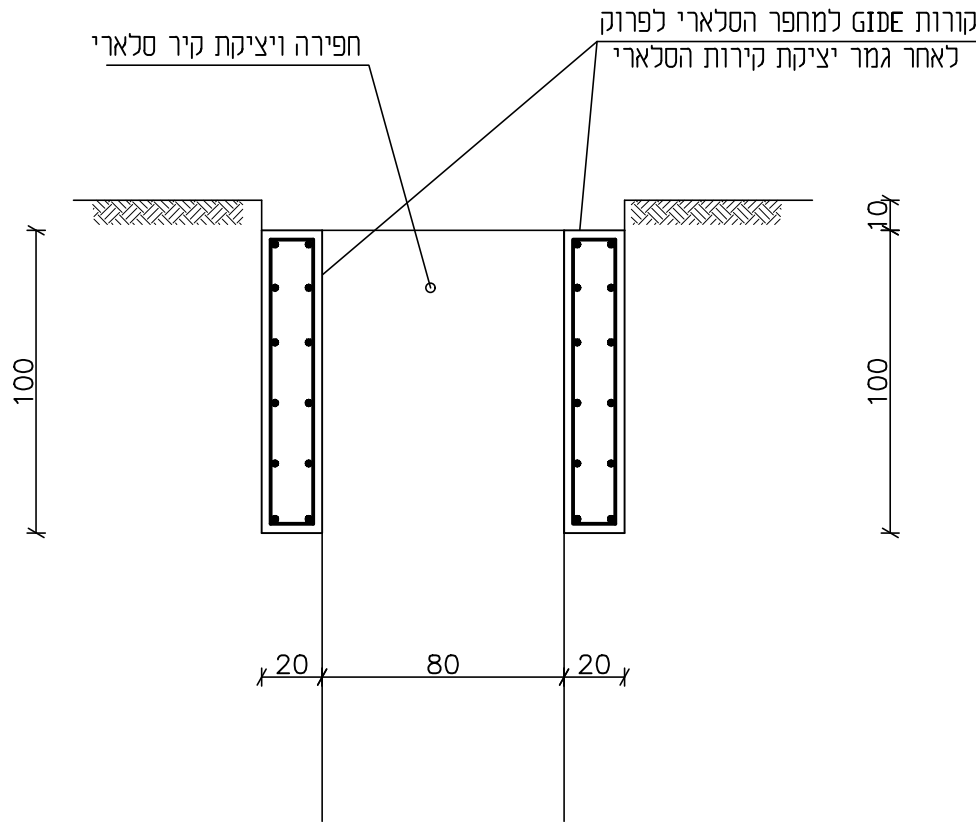

06.09.23	למכרז		
29.06.23	לאישור		
30.05.23	לאישור		
תפוצה		שניים	מס' תאריך
הקבלן אחראי למידות. עליו לבדוק את המידות ולהודיע למהנדס על כל טעות או אי התאמה. כל התכניות נשארות רכוש הפרטי של המהנדס.			
תכנן			
תאגיד עין נטפים אילת			
תחנת שאיבה לשפכים "שדה תעופה"			
עליון			
תכנית קירות סלארי			
מס' תכנית: 4210-100		למכרז	לעיון/לאישור
מס' עבודה: 4210		☒	☐
שם הקובץ: 4210-01		קנה מידה: 1:50	תאריך: 02.11.22
שדרט		ע. נ.	שרטט
דוד שחם - הנדסת מבנים			
רח' החרושת 7 רמת-השרון 47279			
טל' 03-5479122 , פקס' 03-5472792			
E-MAIL shohm505@netvision.net.il			

תכנית קירות סלארי
1 : 50

